

Steckbrief Einleitungsstelle: 1201 Birkenweg + Waldstr.


Gebiet		
Ortschaft	Teile von Oenecking	
Aek	4,2	ha
Au	1,2	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	267	l/s
Situation	Einleitung vom rechten Ufer	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	

Gewässerdaten	
Name	Pöppelsheimer Bach
RW (Gauß-Krüger)	3402337
HW (Gauß-Krüger)	5676005

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	128
Straßenart	Wohnstraße
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein
Priorität	
Maßnahmen	keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	54.02.02.03-962 032-31.07
Datum der Erlaubnis	03.09.2007
Befristung	30.09.2027
Behörde	BR Arnberg

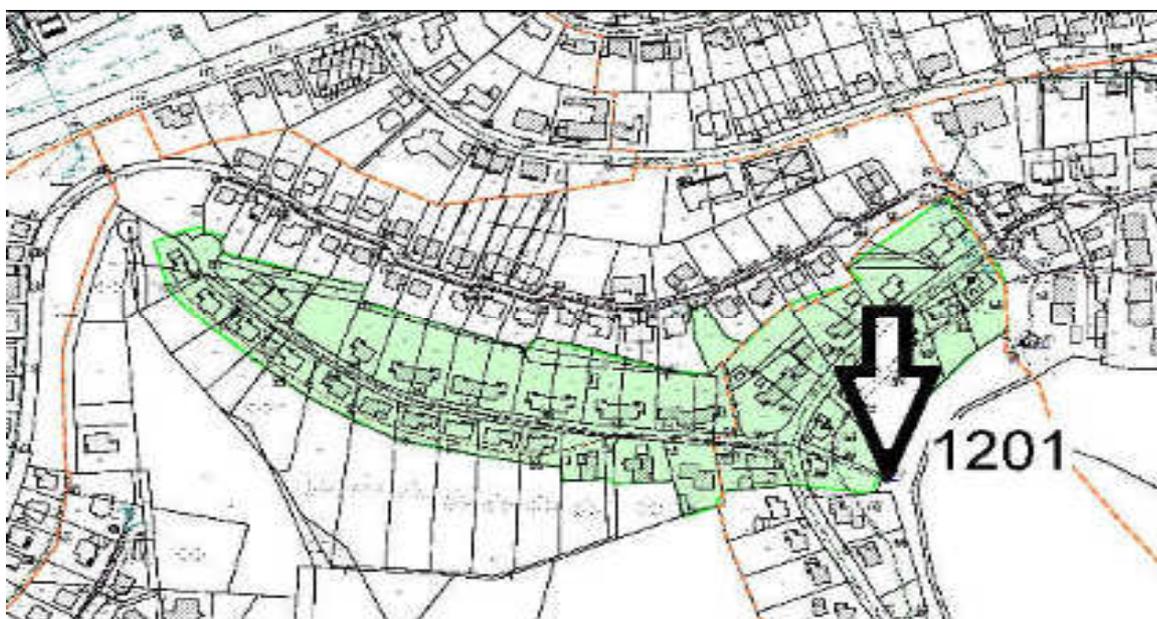

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1202 Nurrehang / Am Nattenberg


<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Sportplatz und Reithalle	
Aek	1,03	ha
Au	0,43	ha

<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	51,8	l/s
Situation	Einleitung vom linken Ufer, Ufer befestigt	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	

<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Volksfelder Bach	
RW (Gauß-Krüger)	3403096	
HW (Gauß-Krüger)	5675620	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	5	
Straßenart	Feldweg	
Kfz pro d	-	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nein	
Priorität		
Maßnahmen	keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2704)	
Datum der Erlaubnis	18.08.2008	
Befristung	31.08.2028	
Behörde	Märkischer Kreis	

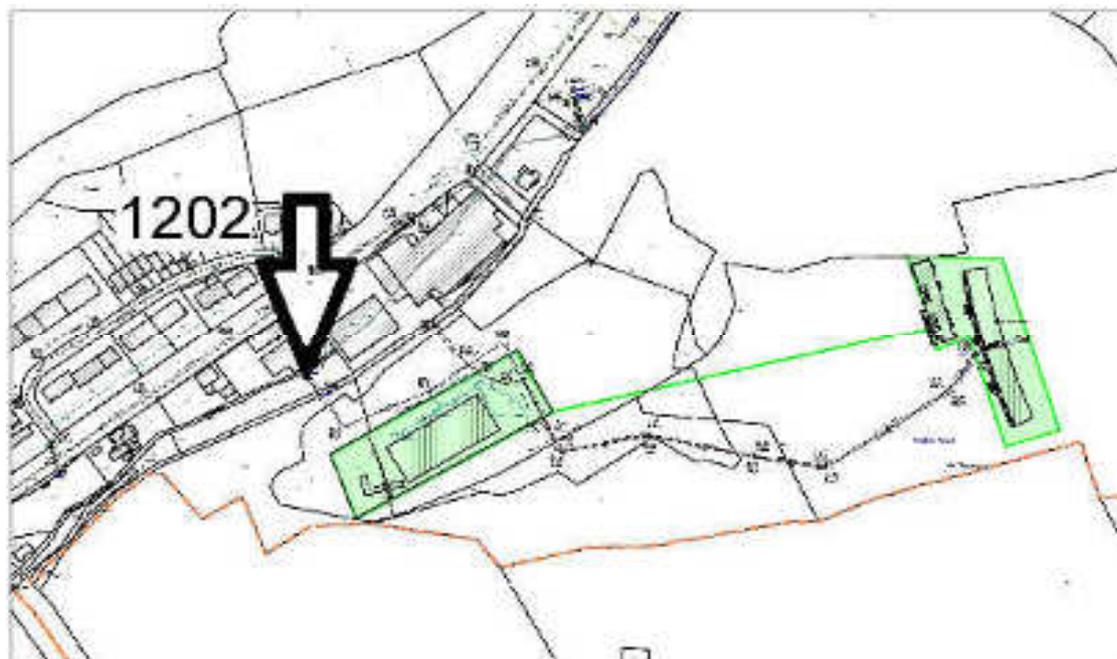

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1204 Germanenstr. Ost


Gebiet		
Ortschaft	Teile von Oenecking	
Aek	2,8	ha
Au	1,3	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	158	l/s
Situation	Einleitung vom rechten Ufer in einer Verrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden	

Gewässerdaten	
Name	Wildmecke
RW (Gauß-Krüger)	3403275
HW (Gauß-Krüger)	5676465

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	126
Straßenart	Wohngebiet
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein
Priorität	
Maßnahmen	keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2913)
Datum der Erlaubnis	10.06.2010
Befristung	30.06.2030
Behörde	Märkischer Kreis

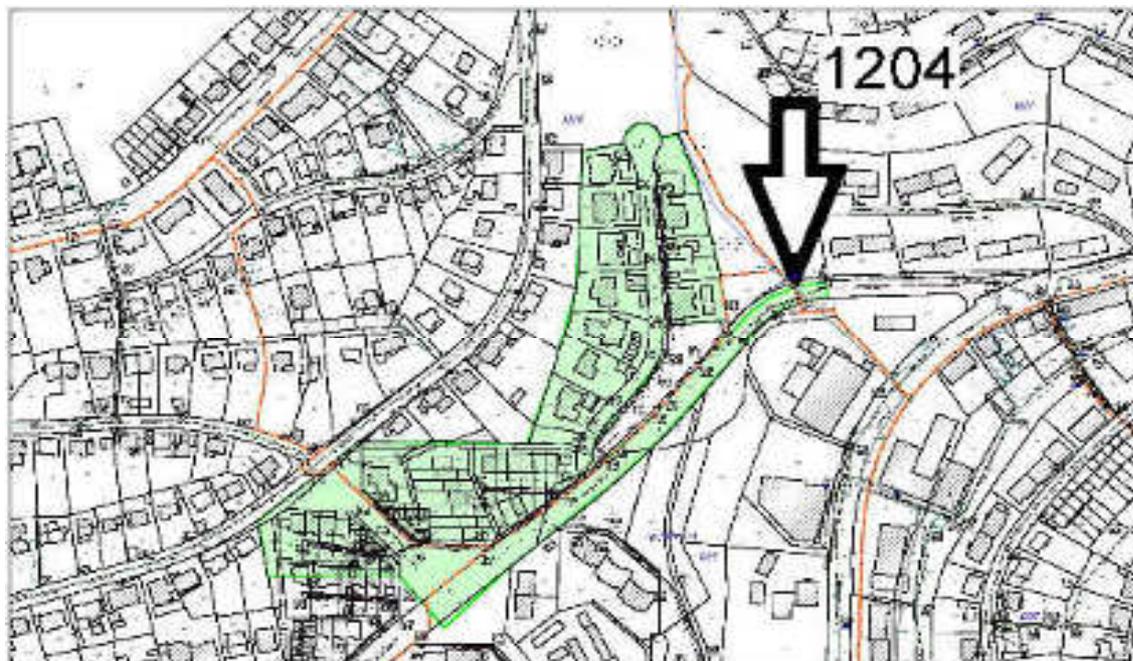

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1205 Oeneking Ost


Gebiet	
Ortschaft	Teile von Oeneking
Aek	10 ha
Au	4,5 ha

Einleitungsstelle	
Erosionen	nein
Einleitung im Quellbereich	nein
Q <sub>max</sub>	545 l/s
Situation	Einleitung über rechtes Ufer
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.

Gewässerdaten	
Name	Volksfelder Bach
RW (Gauß-Krüger)	3403335
HW (Gauß-Krüger)	5675840

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	851
Straßenart	Wohngebiet
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2912)
Datum der Erlaubnis	10.06.2010
Befristung	30.06.2030
Behörde	Märkischer Kreis

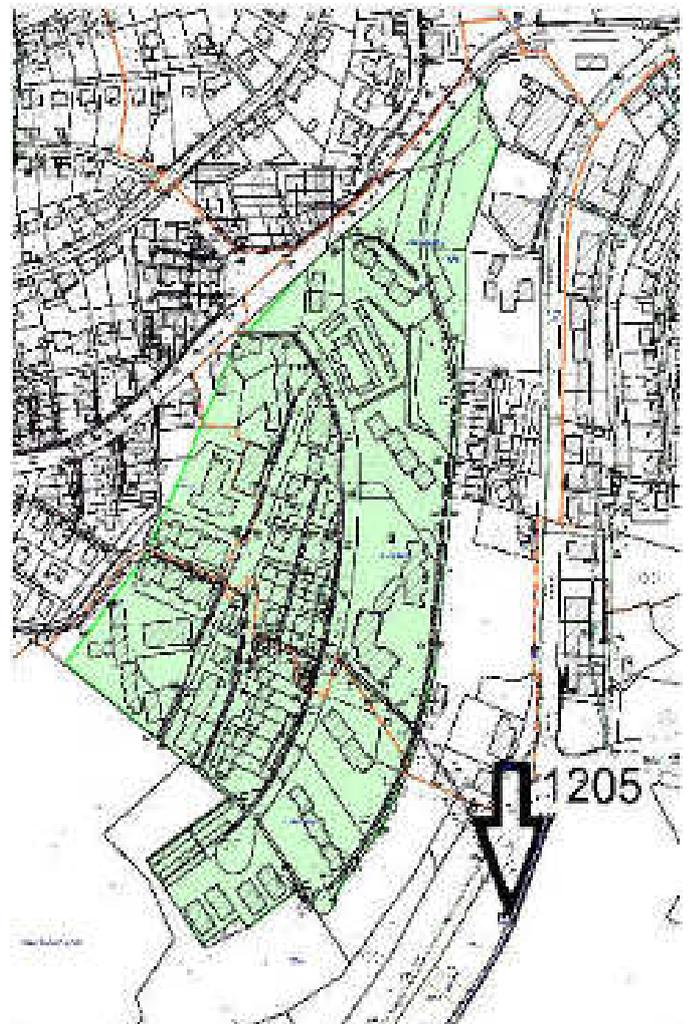

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1206 Neuenhofer Str. (Husareneichen) RRB Baukloh


<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Teile vom Baukloh / Goseborn	
Aek	12,0	ha
Au	4,6	ha

<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	414	l/s
Situation	Einleitungsbauwerk am linken Ufer	
Hydraulische Belastung	Drosselung im RRB Husareneichen (Nr. 3152)	

<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Baukloher Bach	
RW (Gauß-Krüger)	3404849	
HW (Gauß-Krüger)	5675339	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	354	
Straßenart	Wohngebiet	
Kfz pro d	<3000	
Kategorie	IIa	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2917)	
Datum der Erlaubnis	28.06.2010	
Befristung	30.06.2030	
Behörde	Märkischer Kreis	

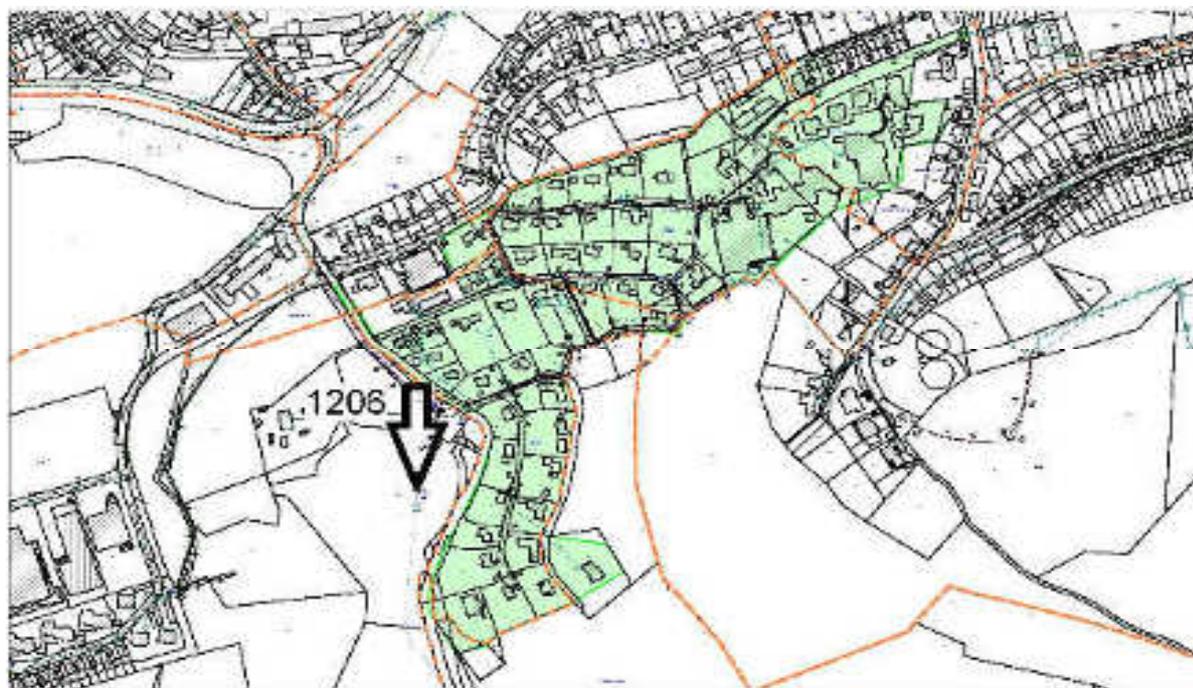

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1209 Oeneking West (Germanenstr. Buschloher Str.)


Gebiet		
Ortschaft	Teile von Oeneking	
Aek	6,4	ha
Au	1,9	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	ja	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	130	l/s
Situation	Einleitung vom linken Ufer, Drosselung im RRB X1209	
Hydraulische Belastung	RRB X1209 Oeneking/Waldstr (Nr. 3153)	

Gewässerdaten	
Name	Pöppelsheimer Bach
RW (Gauß-Krüger)	3402400
HW (Gauß-Krüger)	5676071

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	357
Straßenart	Wohngebiet
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00(2646)
Datum der Erlaubnis	12.03.2008
Befristung	31.03.2028
Behörde	Märkischer Kreis

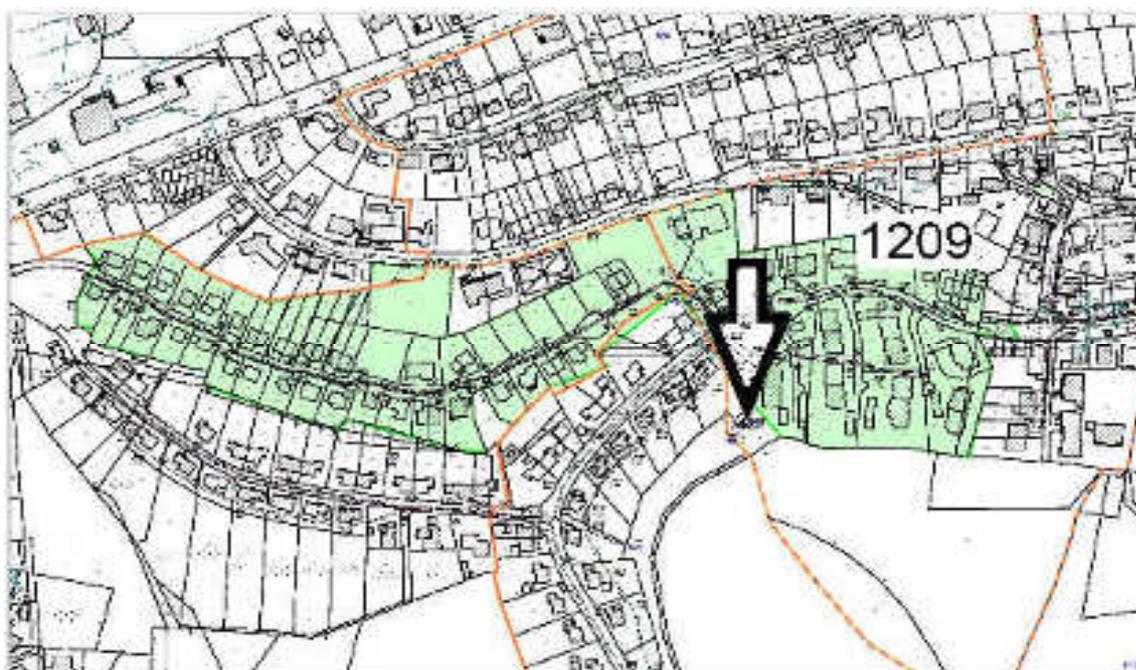

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1210 Oeneking/Burgunder Weg

Gebiet		
Ortschaft	Teile von Oeneking	
Aek	8,3	ha
Au	4,6	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	552	l/s
Situation	Einleitung über HRB 1210	
Hydraulische Belastung	Abflussdrosselung über HRB Oeneking (Nr. 3154)	

Gewässerdaten	
Name	Oeneking Bach
RW (UTM)	402737
HW (UTM)	5674293

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	404
Straßenart	Wohngebiet
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	keine


Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-66.40.02-00(3129)
Datum der Erlaubnis	08.02.2012
Befristung	28.02.2032
Behörde	Märkischer Kreis



Einleitung ins HRB



Ablauf HRB

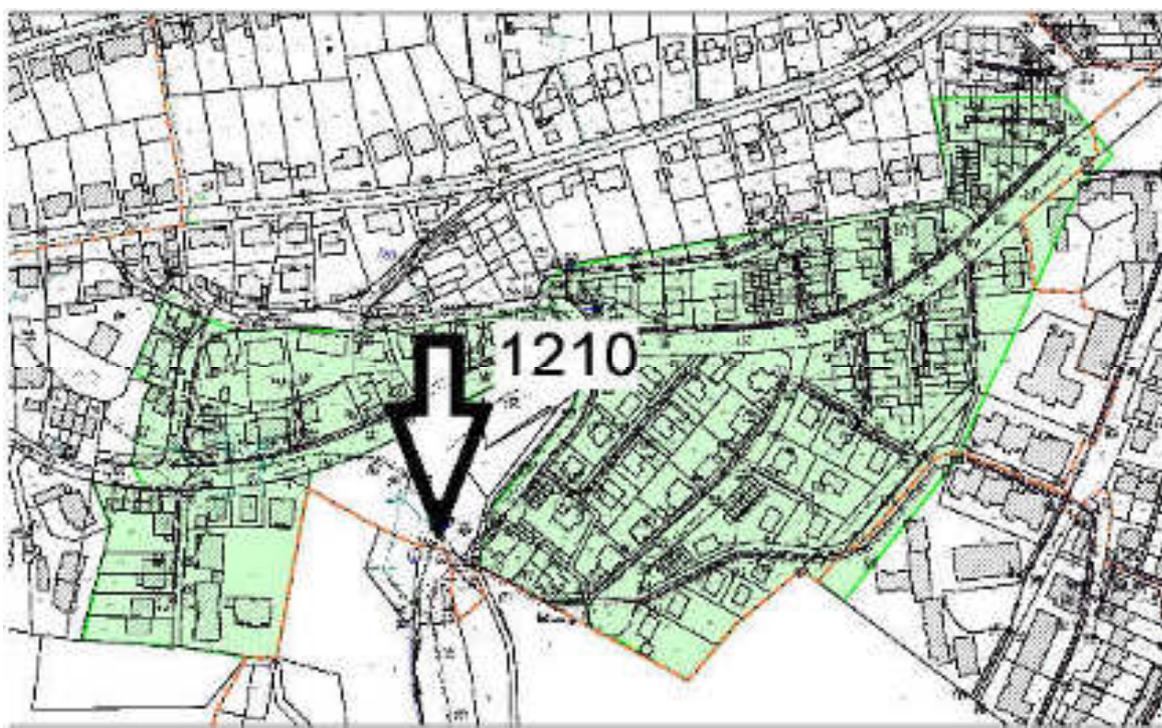

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1301 Othlinghausen-West

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Othlinghausen	
Aek	3,3	ha
Au	1,0	ha


<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	113,5	l/s
Situation	Einleitung vom linken Ufer in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	



<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Brummecke	
RW (Gauß-Krüger)	3401605	
HW (Gauß-Krüger)	5677426	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art		
Einwohner (Stand 31.12.2013)	130	
Straßenart	Wohngebiet	
Kfz pro d	< 1000	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein	
Priorität		
Maßnahmen	keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2672)	
Datum der Erlaubnis	09.06.2008	
Befristung	30.06.2028	
Behörde	Märkischer Kreis	

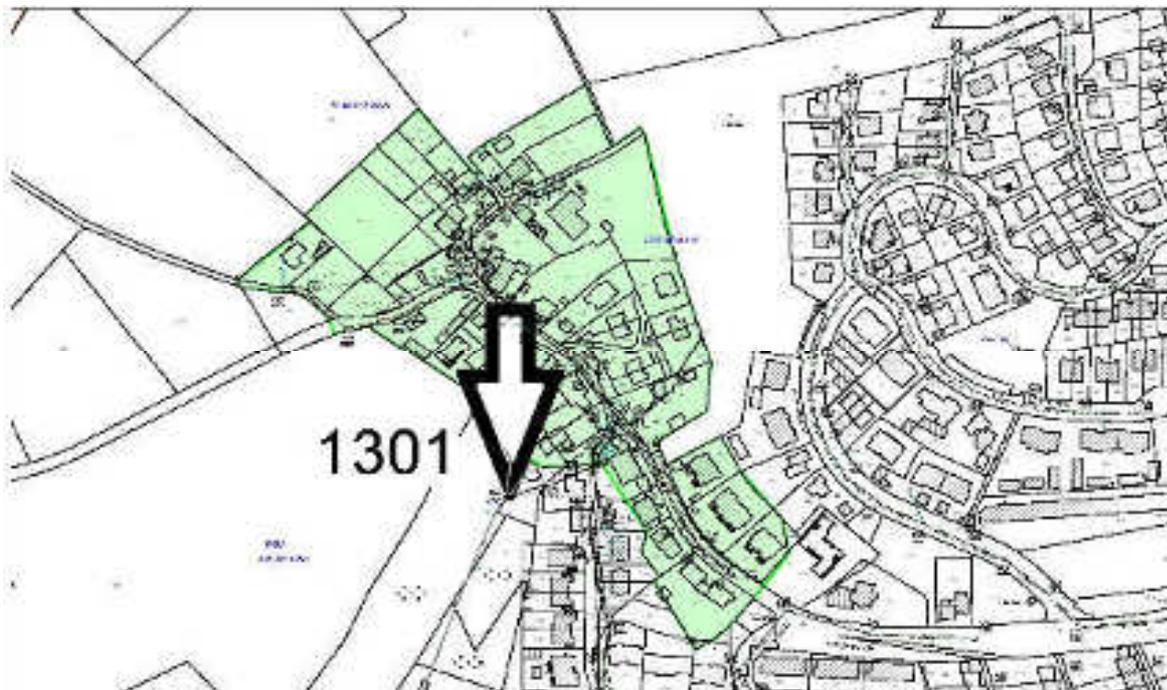

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1302 Am Kamp


Gebiet	
Ortschaft	Lebensmittelmarkt und Wohnhaus
Aek	0,4 ha
Au	0,4 ha

Einleitungsstelle	
Erosionen	nein
Einleitung im Quellbereich	nein
Qmax	44 l/s
Situation	Einleitung vom rechten Ufer
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.

Gewässerdaten	
Name	Volme
RW (Gauß-Krüger)	3399675
HW (Gauß-Krüger)	5676271

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	Verkauf - Lebensmittel
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0
Straßenart	Nebenstraße - Anlieferverkehr
Kfz pro d	< 500
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein
Priorität	
Maßnahmen	keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.166.40.02.00 (3025)
Datum der Erlaubnis	19.04.2011
Befristung	30.04.2031
Behörde	Märkischer Kreis

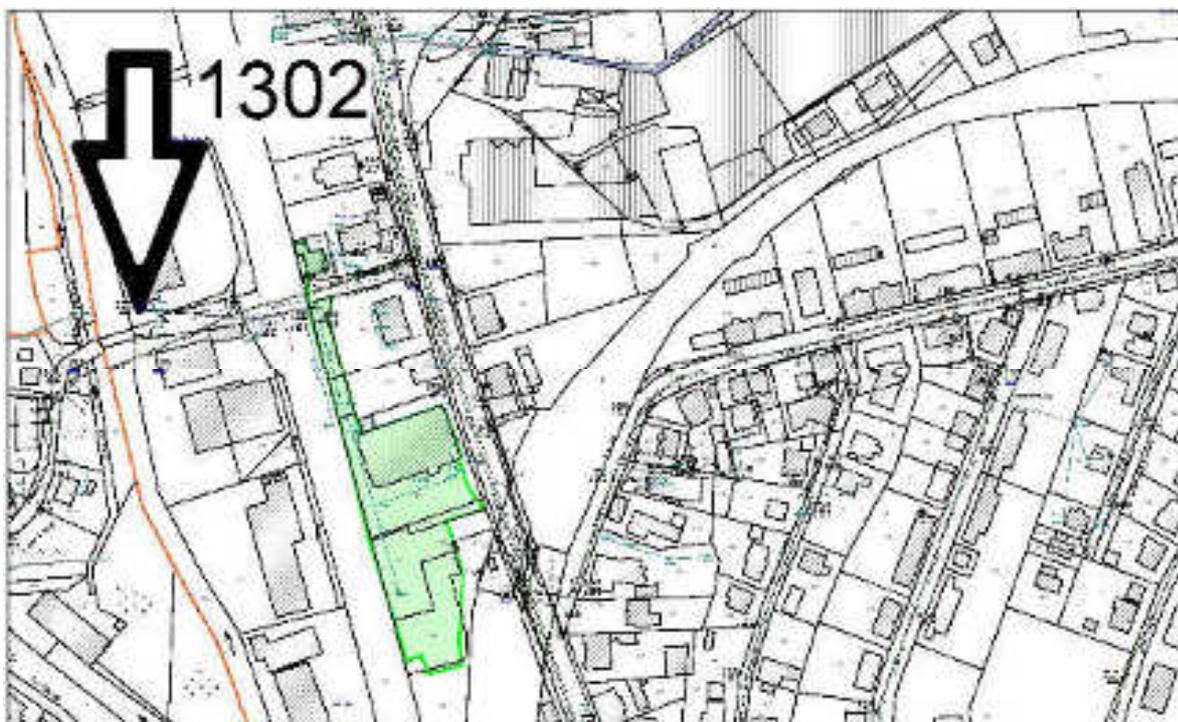

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1303 Wahrder Weg


Gebiet	
Ortschaft	Wahrder Weg
Aek	1,9 ha
Au	0,5 ha

Einleitungsstelle	
Erosionen	nein
Einleitung im Quellbereich	nein
Qmax	59,6 l/s
Situation	Einleitung vom rechten Ufer
Hydraulische Belastung	Betrieblich bedingte Schäden sind nicht bekannt.

Gewässerdaten	
Name	Husmecke
RW (Gauß-Krüger)	3399342
HW (Gauß-Krüger)	5675780

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	58
Straßenart	Wohnstraße
Kfz pro d	< 500
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2679)
Datum der Erlaubnis	02.07.2008
Befristung	31.07.2028
Behörde	Märkischer Kreis

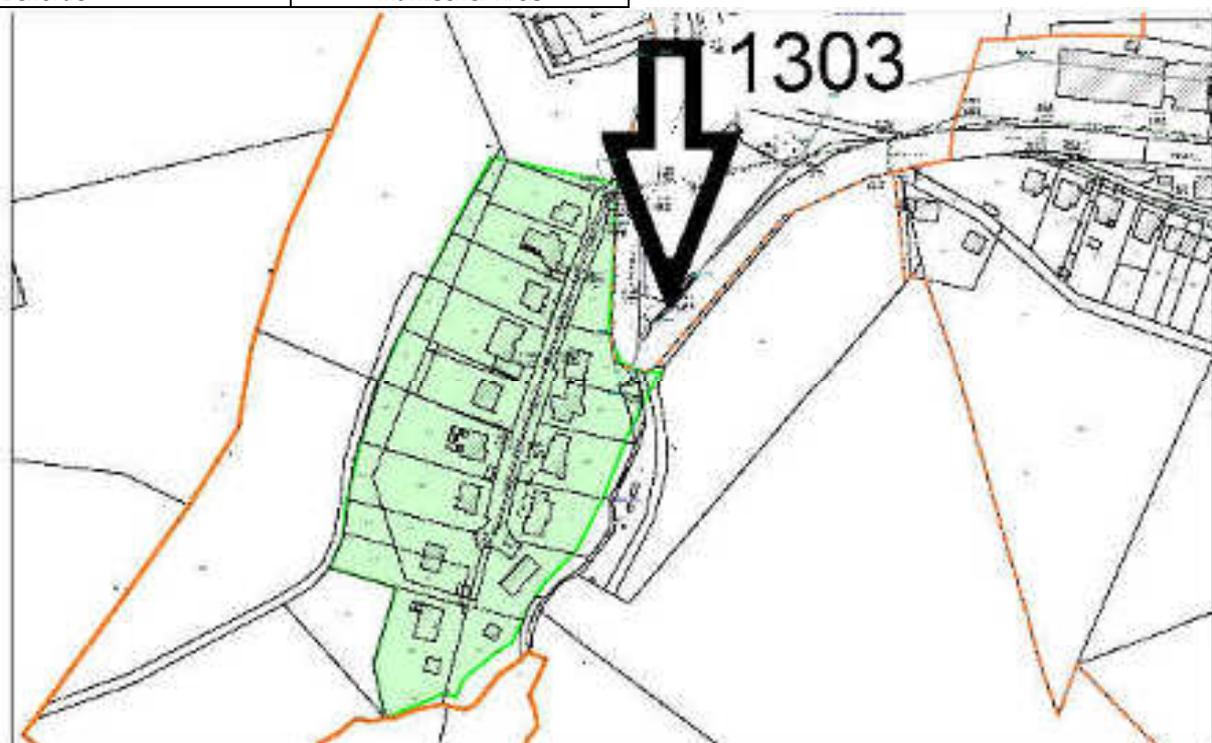

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1304 Schiefe Ahelle

Gebiet		
Ortschaft	Schiefe Ahelle	
Aek	3,0	ha
Au	0,97	ha


Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	104,9	l/s
Situation	Einleitung vom linken Ufer in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	



Gewässerdaten	
Name	Ohler Siepen
RW (Gauß-Krüger)	3400513
HW (Gauß-Krüger)	5674692

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	90
Straßenart	Wohnstraße
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2670)
Datum der Erlaubnis	23.05.2008
Befristung	31.05.2028
Behörde	Märkischer Kreis

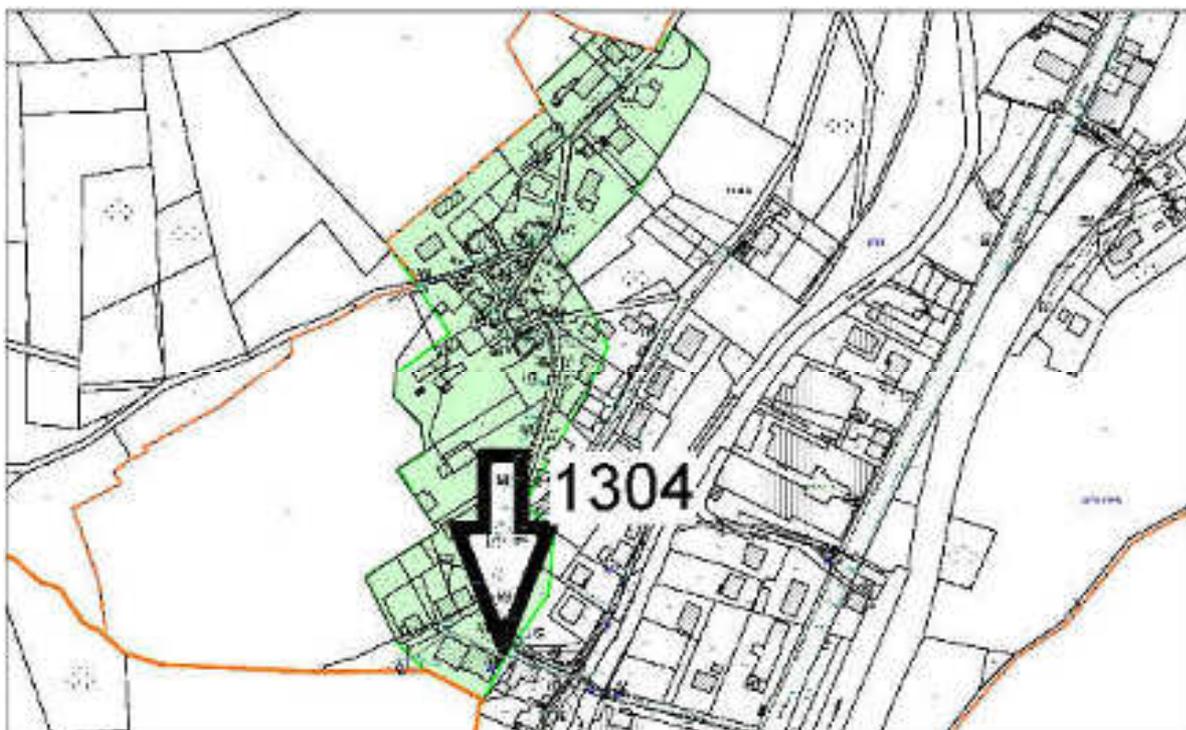

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1305 Nietenberger Weg


Gebiet		
Ortschaft	Teil von Stüttinghausen	
Aek	3,7	ha
Au	1,107	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	97	l/s
Situation	Einleitung aus RRB X1305 vom rechten Ufer	
Hydraulische Belastung	RRB Nietenberger Weg (Nr. 3155)	

Gewässerdaten	
Name	Hardtsiepen
RW (Gauß-Krüger)	3402004
HW (Gauß-Krüger)	5675726

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	150
Straßenart	Wohnstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung -Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2645)
Datum der Erlaubnis	12.03.2008
Befristung	31.03.2028
Behörde	Märkischer Kreis

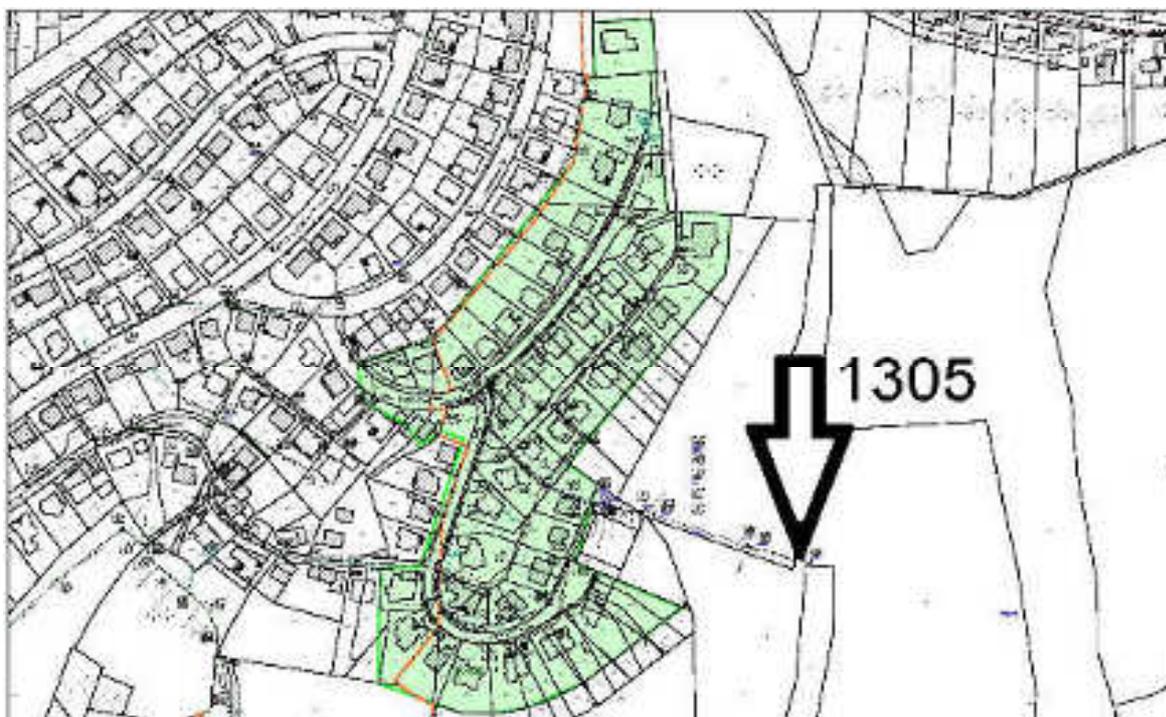

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1306 Am Kamp


Gebiet		
Ortschaft	Straße Am Kamp	
Aek	0,08	ha
Au	0,07	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Q <sub>max</sub>	7,75	l/s
Situation	Einleitung von rechts in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeleitet werden.	

Gewässerdaten	
Name	Winkhauser Siepen
RW (UTM)	399607
HW (UTM)	5674399

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	
Straßenart	Wohnstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-66.40.02-00 (3237)
Datum der Erlaubnis	12.09.2012
Befristung	31.12.2032
Behörde	Märkischer Kreis

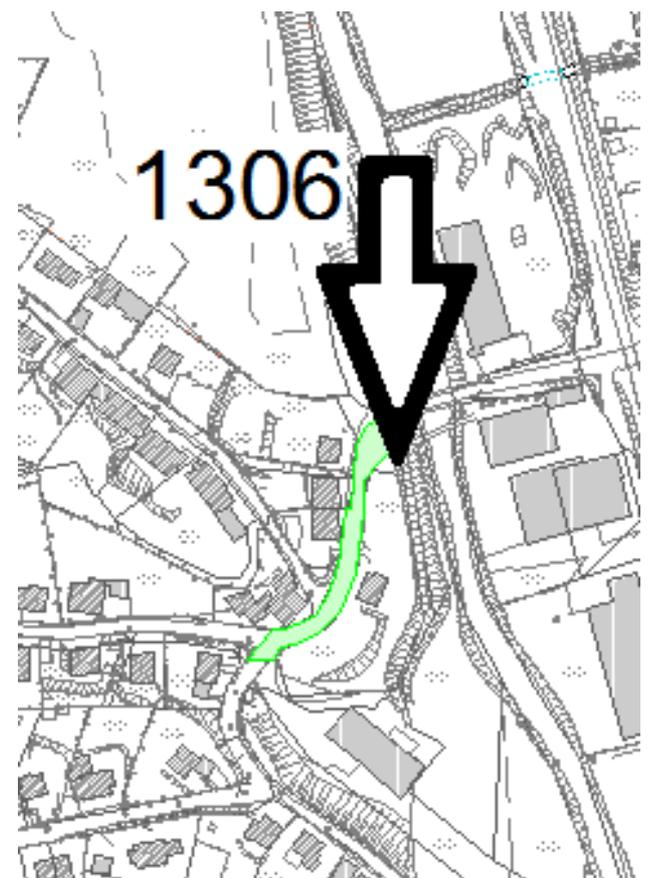

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1307 Am Gehäge

Gebiet		
Ortschaft	Straße Am Gehäge	
Aek	0,2	ha
Au	0,17	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	19,86	l/s
Situation	Einleitung von links in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	



Gewässerdaten	
Name	Winkhauser Siepen
RW (UTM)	399607
HW (UTM)	5674399



Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	
Straßenart	Wohnstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-66.40.02-00 (3238)
Datum der Erlaubnis	12.09.2012
Befristung	21.12.2032
Behörde	Märkischer Kreis



## Steckbrief Einleitungsstelle: 1308 Weidengrund

Gebiet		
Ortschaft	Straße Weidengrund	
Aek	0,23	ha
Au	0,19	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	22,45	l/s
Situation	Einleitung von links in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeleitet werden.	

Gewässerdaten	
Name	Ostendorfer Siepen
RW (UTM)	399575
HW (UTM)	5674338

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	
Straßenart	Wohnstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-66.40.02-00 (3236)
Datum der Erlaubnis	12.09.2012
Befristung	21.12.2032
Behörde	Märkischer Kreis



## Steckbrief Einleitungsstelle: 1401 Holbeinweg


Gebiet		
Ortschaft	P&R-Parkplatz, und Teil des Grebbecker Weges	
Aek	1,15	ha
Au	0,65	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	15,92	l/s
Situation	RRB am P&R-Parkplatz, Einleitung vom linken Ufer	
Hydraulische Belastung	RRB Hohe Steinert (Nr.3156)	

Gewässerdaten	
Name	Grebbecker Siepen
RW (Gauß-Krüger)	3402956
HW (Gauß-Krüger)	5678165

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	43
Straßenart	P&R-Parkplatz + Wohnstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	34.11-37-07-00 (10/68)
Datum der Erlaubnis	07.07.1998
Befristung	31.07.2018
Behörde	Märkischer Kreis

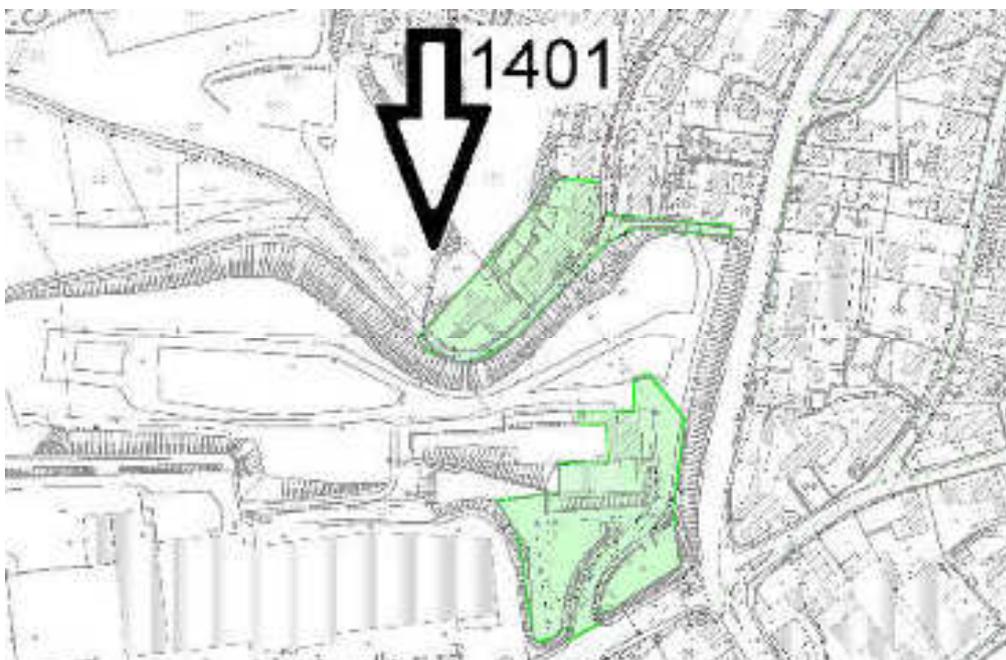

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1402 Grebbecker Weg

Gebiet		
Ortschaft	Grebbecke	
Aek	12,2	ha
Au	4,4	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	527	l/s
Situation	2 Rohrleitungen, jeweils vom linken Ufer aus	
Hydraulische Belastung	Einer potentiellen Rückhaltung stehen Flächen-erwerb, Platzmangel und eine notwendige Gewässerverlegung entgegen.	

Gewässerdaten	
Name	Grebbecke
RW (Gauß-Krüger)	3402700
HW (Gauß-Krüger)	5678363

Trennerlass	
Gewerbe	1
Art	Autohändler
Einwohner (Stand 31.12.2013)	529
Straßenart	Wohnstraßen
Kfz pro d	4200
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine


Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00(2927)
Datum der Erlaubnis	29.07.2010
Befristung	31.07.2030
Behörde	Märkischer Kreis



Obere Einleitungsstelle



Untere Einleitungsstelle

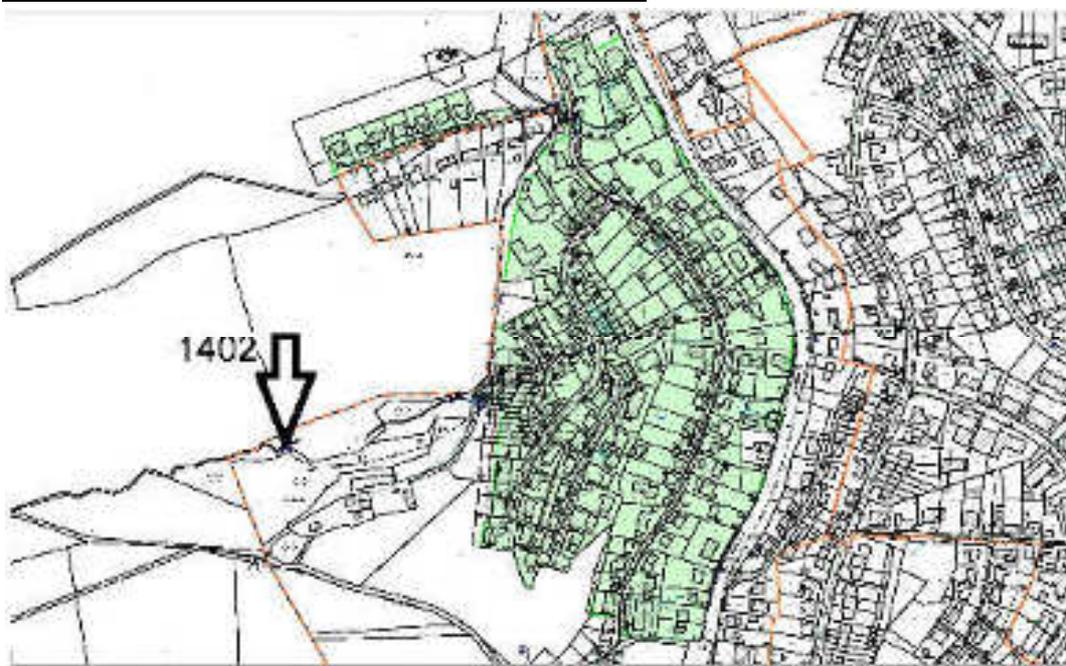

Steckbrief Einleitungsstelle: 1501 Altenaer Str.


<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Schafsbrücke	
Aek	1,2	ha
Au	1,0	ha

<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	126	l/s
Situation	Über den Notüberlauf des RÜB XRB2510 von links	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden	

<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Rahmede	
RW(Gauß-Krüger)	3404682,000	
HW (Gauß-Krüger)	5678022,000	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Ja	
Art	Stadtwerke und Kleingewerbe	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0	
Straßenart	-	
Kfz pro d	< 2000	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-66.40.02-00 (3073)	
Datum der Erlaubnis	16.08.2011	
Befristung	31.08.2031	
Behörde	Märkischer Kreis	

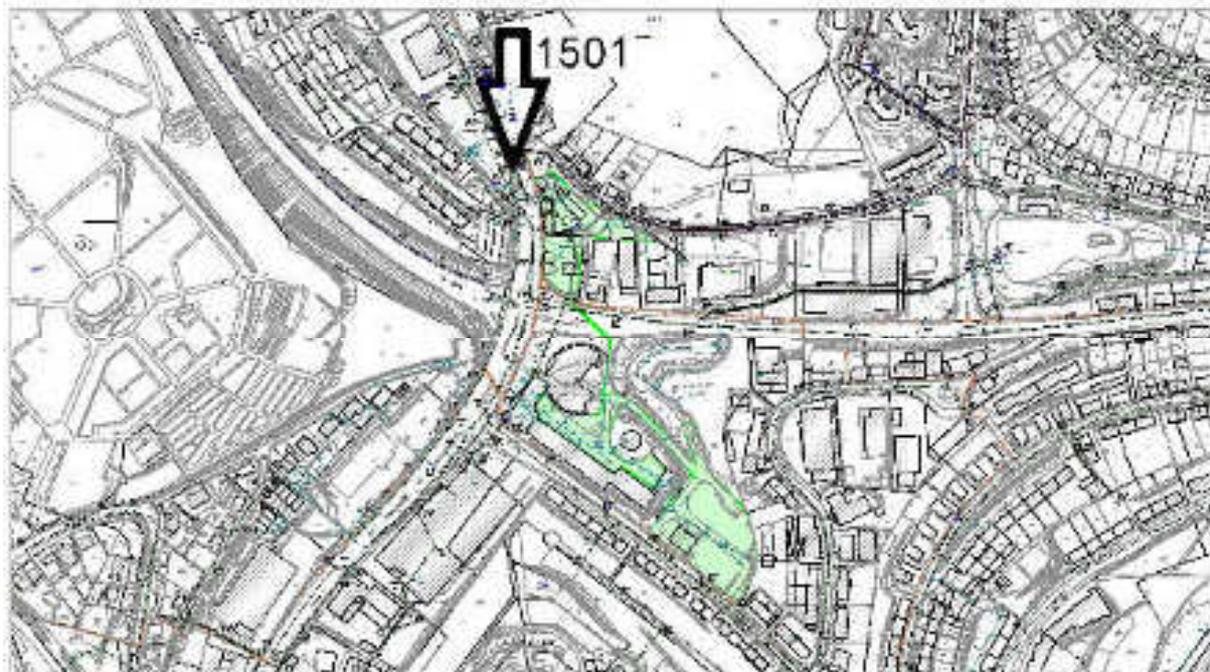

Steckbrief Einleitungsstelle: 1502 Altenaer Str.

Gebiet		
Ortschaft	Unterm Vogelberg	
Aek	6,1	ha
Au	2,7	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	324,4	l/s
Situation	In der Bachverrohrung von rechts	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	

Gewässerdaten	
Name	Rahmede
RW (Gauß-Krüger)	3404685
HW (Gauß-Krüger)	5678027

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	Autohändler
Einwohner (Stand 31.12.2013)	362
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2738)
Datum der Erlaubnis	15.10.2008
Befristung	31.10.2028
Behörde	Märkischer Kreis



## Steckbrief Einleitungsstelle: 1503 Gutenbergstr. Nord



Gebiet		
Ortschaft	Gutenbergstr.	
Aek	1,0	ha
Au	0,6	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	43,2	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	

Gewässerdaten	
Name	Kettenbach
RW (Gauß-Krüger)	3402995
HW (Gauß-Krüger)	5679388

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2743)
Datum der Erlaubnis	29.10.2008
Befristung	31.10.2028
Behörde	Märkischer Kreis

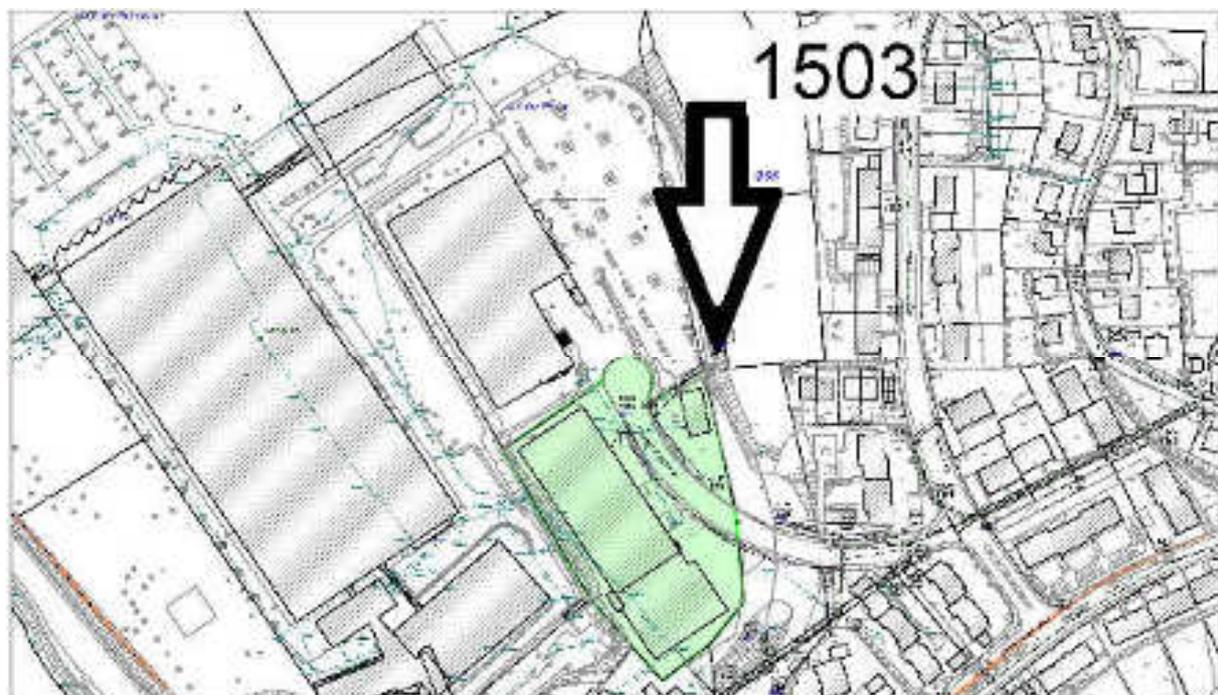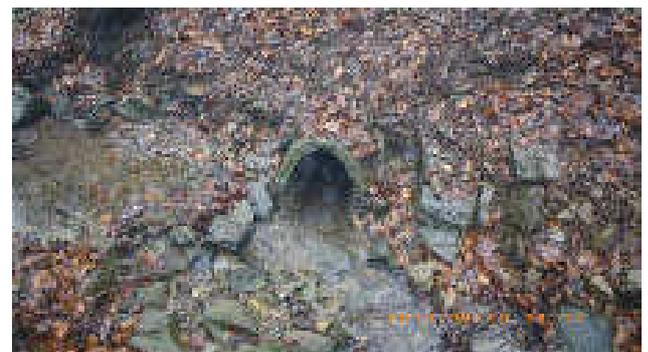

Steckbrief Einleitungsstelle: 1504 Gutenbergstr. Süd

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Gutenbergstr.	
Aek	0,1	ha
Au	0,1	ha


<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	39,1	l/s
Situation	Einleitung von rechts im Schacht der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden	



<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Kettenbach	
RW (Gauß-Krüger)	3403030	
HW (Gauß-Krüger)	5679330	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 1000	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2737)	
Datum der Erlaubnis	15.10.2008	
Befristung	31.10.2028	
Behörde	Märkischer Kreis	

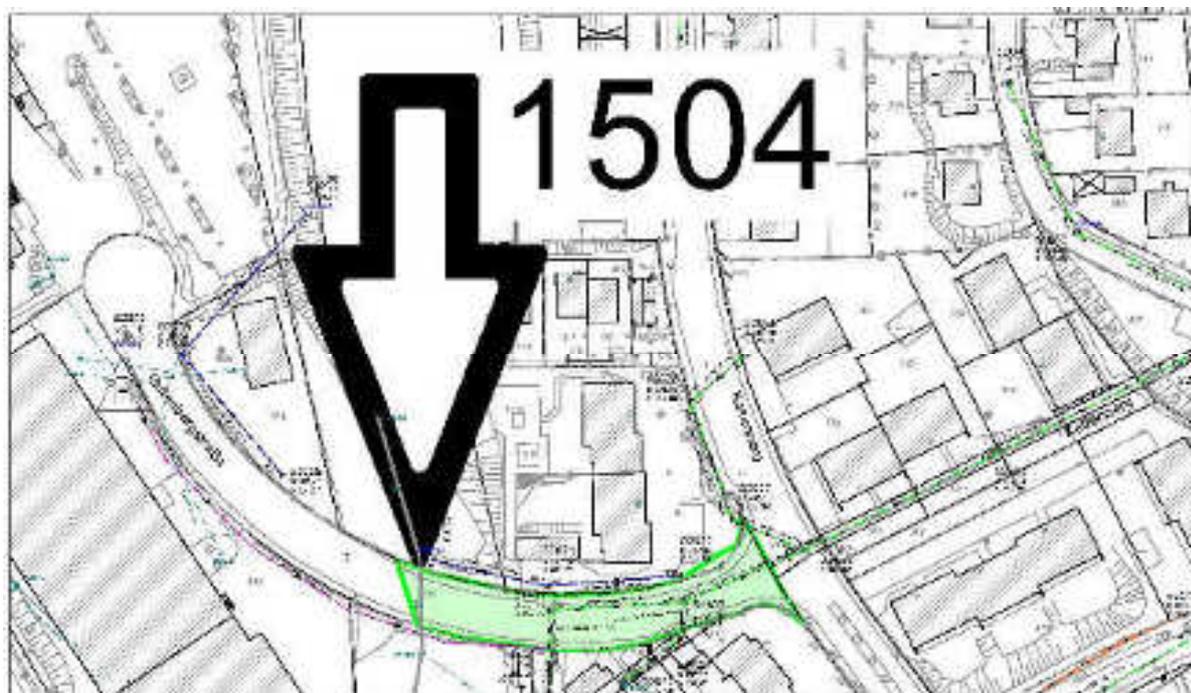

Steckbrief Einleitungsstelle: 1507 Klopstockweg

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Klopstockstr.	
Aek	1,4	ha
Au	0,2	ha


<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	18,5	l/s
Situation	Einleitung von links in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	



<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Rathmecker Bach	
RW (Gauß-Krüger)	3403499	
HW (Gauß-Krüger)	5681170	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	244	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 1000	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2708)	
Datum der Erlaubnis	29.08.2008	
Befristung	31.08.2028	
Behörde	Märkischer Kreis	

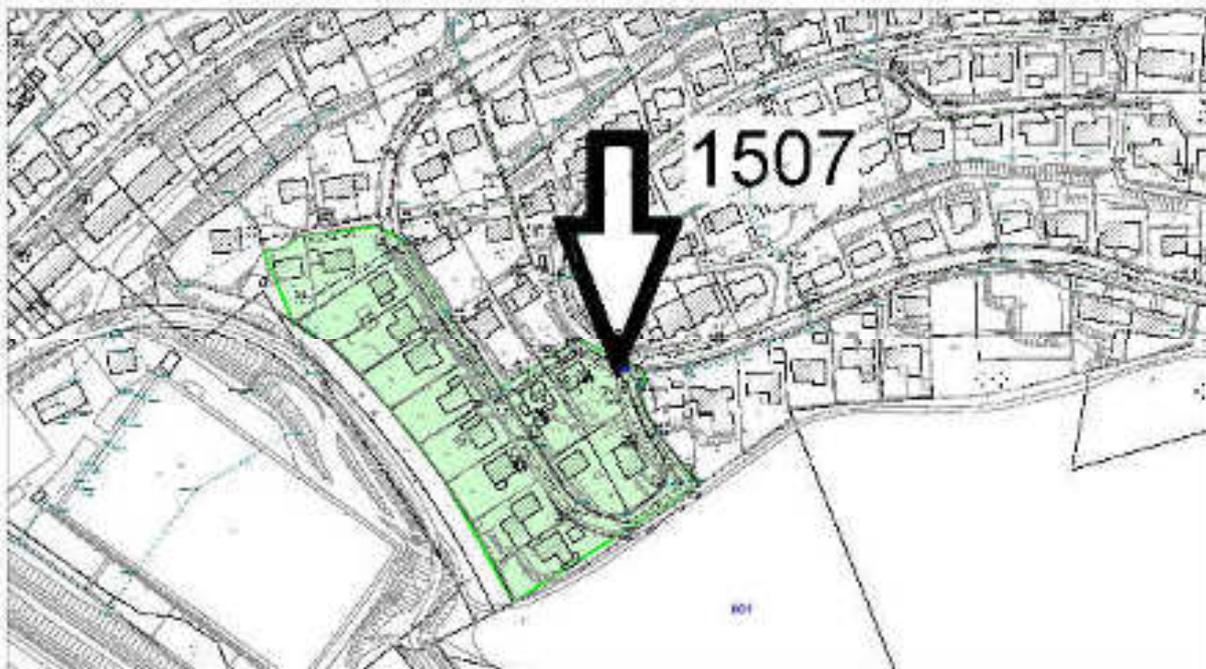

Steckbrief Einleitungsstelle: 1508 Fontanestr.

Gebiet		
Ortschaft	Fontanestr. / August-Adamy-Siedlung.	
Aek	1,0	ha
Au	0,4	ha


Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	40,9	l/s
Situation	Einleitung von links in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeleitet werden.	



Gewässerdaten	
Name	Dammessiepen
RW (Gauß-Krüger)	3403956
HW (Gauß-Krüger)	5681420

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	101
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2736)
Datum der Erlaubnis	15.10.2008
Befristung	31.10.2028
Behörde	Märkischer Kreis

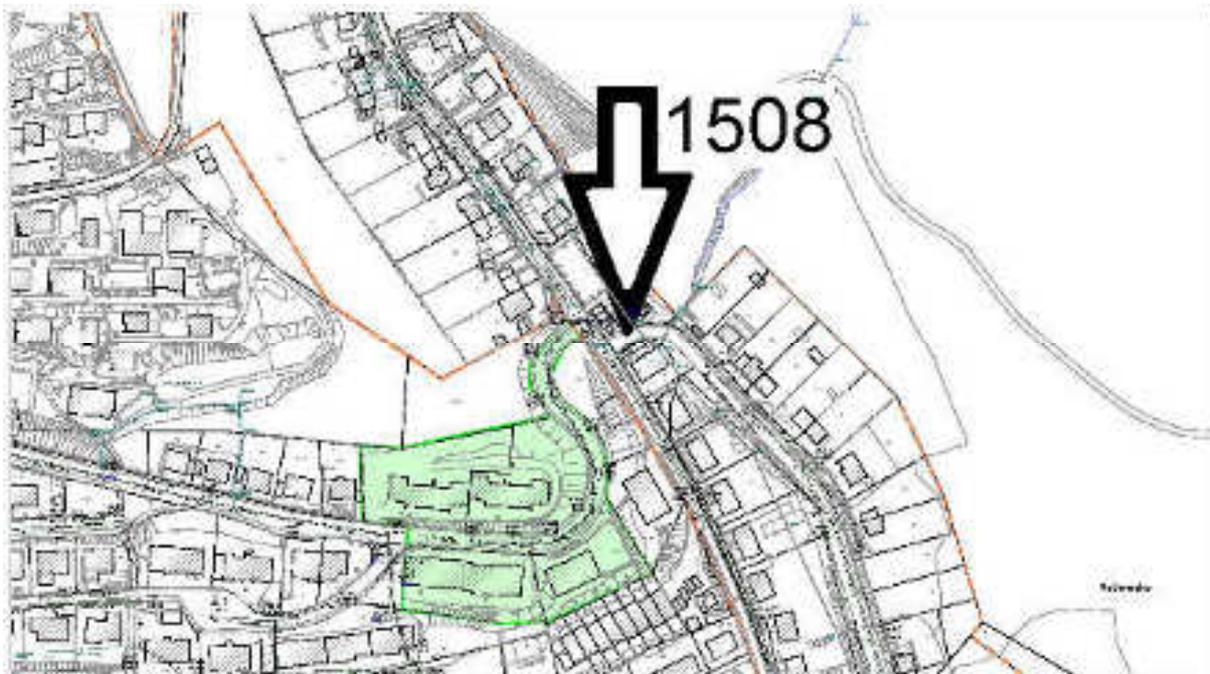

Steckbrief Einleitungsstelle: 1509 Wielandstr.

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Wielandstr.	
Aek	0,08	ha
Au	0,08	ha


<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	8,6	l/s
Situation	Einleitung von rechts in der Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	



<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Rathmecker Bach	
RW (Gauß-Krüger)	3404025	
HW (Gauß-Krüger)	5681145	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 1000	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2709)	
Datum der Erlaubnis	29.08.2008	
Befristung	31.08.2028	
Behörde	Märkischer Kreis	

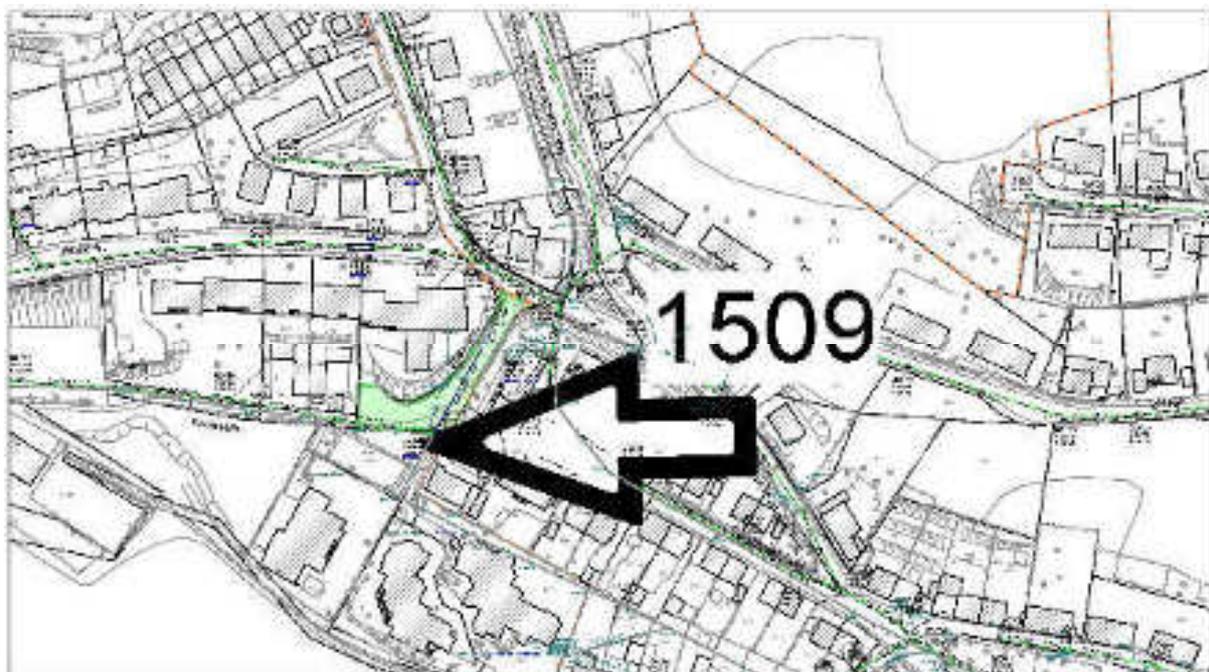

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1511 Im Grund

Gebiet		
Ortschaft	Im Grund.	
Aek	29,8	ha
Au	20,6	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	ja	
Qmax	2519,53	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Das Gebiet ist endausgebaut. Bisher sind keine hydraul. Probleme am Gewässer aufgetreten. Einem potentiellen RRB stehen Flächenerwerb, Topografie und Gewässerumlegung entgegen	

Gewässerdaten	
Name	Tietmecker Bach
RW (Gauß-Krüger)	3402920
HW (Gauß-Krüger)	5679590

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	25
Straßenart	Nebenstraßen
Kfz pro d	< 5000
Kategorie	IIb
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	54.1.14-II.962.76/88
Datum der Erlaubnis	18.12.1996
Befristung	31.12.2016
Behörde	Bezirksregierung



## Steckbrief Einleitungsstelle: 1512 Freisenberg

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Freisenberg.	
Aek	10,4	ha
Au	13,8	ha

<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	ja	
Qmax	827,32	l/s
Situation	Über HRB X1512 Freisenberg	
Hydraulische Belastung	Der Wohngebietscharakter wird im Zuge regelmäßiger Begehung durch den SEL überprüft / bestätigt	

<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Freisenberger Bach	
RW (Gauß-Krüger)	3402730	
HW (Gauß-Krüger)	5680010	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Ja	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 3000	
Kategorie	IIa	
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja	
Priorität		
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	54.1.14-II.962.77/88	
Datum der Erlaubnis	18.12.1996	
Befristung	31.12.2016	
Behörde	Bezirksregierung	




Einleitung ins HRB X1512



Blick ins HRB X1512



Auslauf HRB X1512

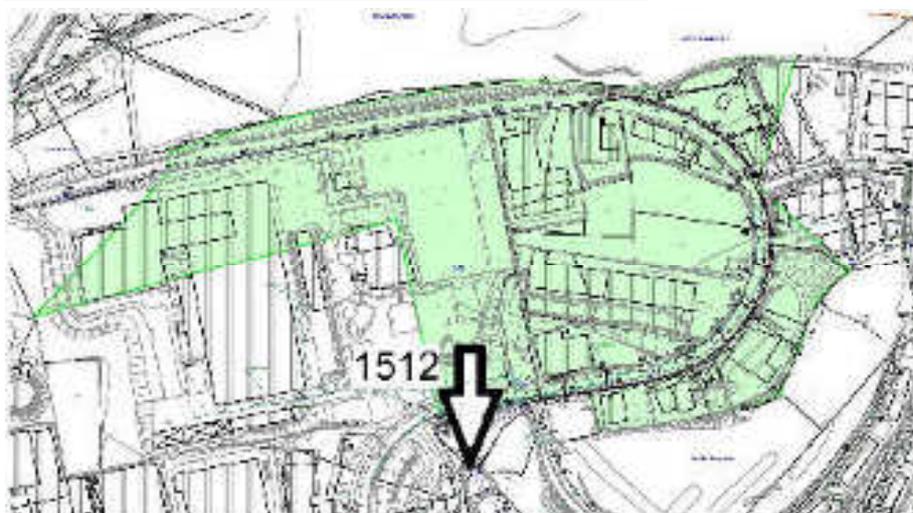

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1513 Wauerthang


<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Vogelberg	
Aek	0,96	ha
Au	0,09	ha

<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	11,7	l/s
Situation	Notüberlauf der Mulden- ersickerung – vom linken Ufer	
Hydraulische Belastung	Muldenversickerung	

<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Wauertsiepen	
RW (Gauß-Krüger)	3405204	
HW (Gauß-Krüger)	5678321	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	76	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 500	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
ktenzeichen	34.11-37-07-00(908)	
Datum der Erlaubnis	26.10.1995	
Befristung	31.10.2015	
Behörde	Märkischer Kreis	

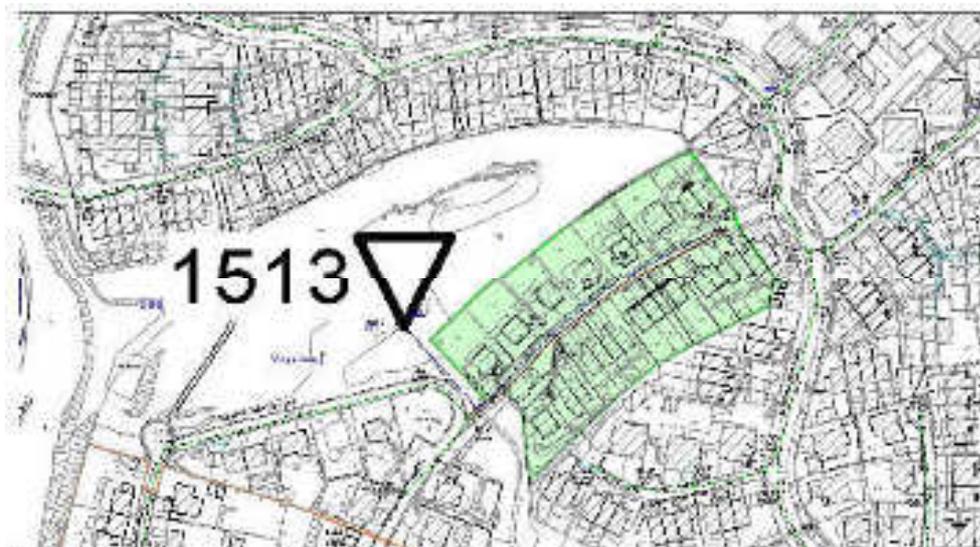

Steckbrief Einleitungsstelle: 1601 Hueckstr.

Gebiet		
Ortschaft	Hueckstr.	
Aek	6,2	ha
Au	2,3	ha


Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	326	l/s
Situation	Einleitung vom rechten Ufer	
Hydraulische Belastung	Die Drosselung erfolgt über das nachgeschaltete HRB Honselers Bruch.	



Gewässerdaten	
Name	Schlittenbach
RW (Gauß-Krüger)	3406350
HW (Gauß-Krüger)	5677104

Trennerlass	
Gewerbe	ja
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	18
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
ktenzeichen	54.7.-4.9.3/962 032/10.97
Datum der Erlaubnis	19.06.2000
Befristung	30.06.2020
Behörde	Bezirksregierung

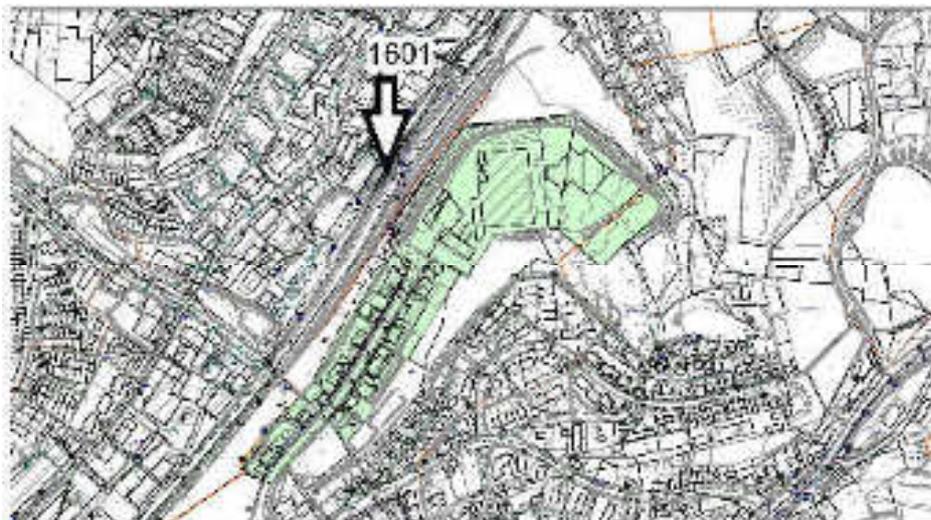

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1602 Peddensiepen West


Gebiet		
Ortschaft	Bellmerci	
Aek	7,3	ha
Au	6,6	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	834,7	l/s
Situation	Einleitung vom rechten Ufer	
Hydraulische Belastung	HRB Schlittenbach	

Gewässerdaten	
Name	Peddensiepen
RW (Gauß-Krüger)	3406881
HW(Gauß-Krüger)	5678116

Trennerlass	
Gewerbe	ja
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 5000
Kategorie	IIb
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
ktenzeichen	54.7-4.1.3/962 032/12.88
Datum der Erlaubnis	30.06.1999
Befristung	30.07.2019
Behörde	Bezirksregierung

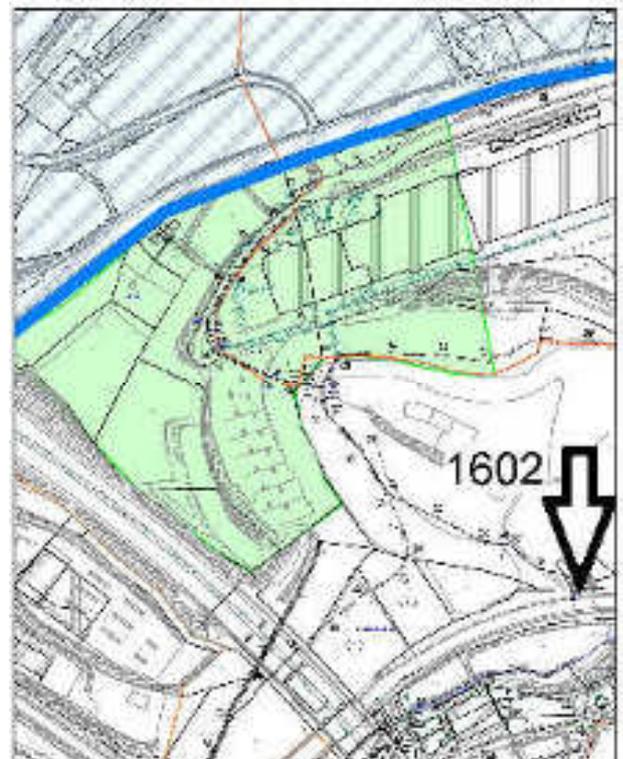

Steckbrief Einleitungsstelle: 1611 Nottebohmstr.


Gebiet		
Ortschaft	Nottebohmstr.	
Aek	3,9	ha
Au	2,8	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	339,5	l/s
Situation	Einleitungen in die Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Drosselung erfolgt über das nachgeschaltete HRB Honselers Bruch.	

Gewässerdaten	
Name	Wefelshohler Siepen
RW (Gauß-Krüger)	3406082
HW (Gauß-Krüger)	5676528

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	Kleingewerbe
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0
Straßenart	Hauptstraße
Kfz pro d	< 5000
Kategorie	IIb
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2675)
Datum der Erlaubnis	16.06.2008
Befristung	30.06.2028
Behörde	Märkischer Kreis

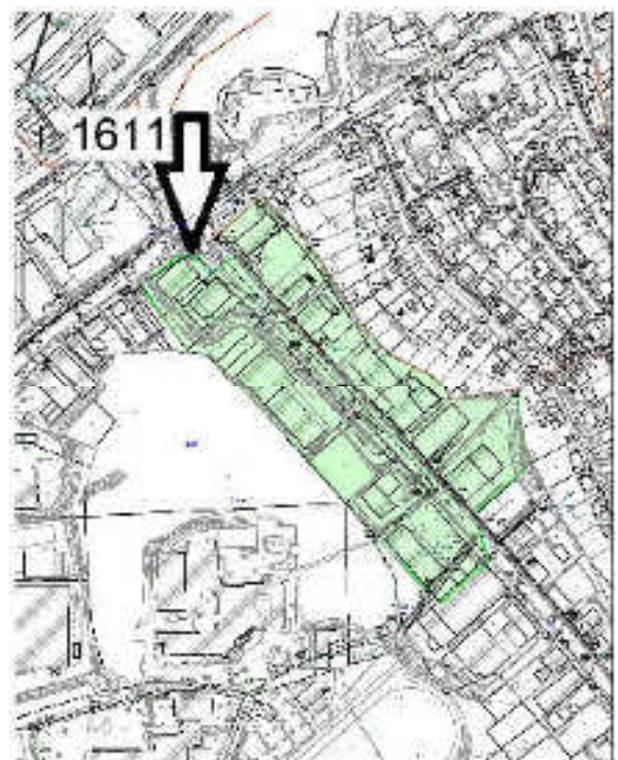

Steckbrief Einleitungsstelle: 1612 Wefelshohler Str.


Gebiet		
Ortschaft	Wefelshohl	
Aek	8,6	ha
Au	6,0	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	725	l/s
Situation	Einleitung von links in die Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Drosselung erfolgt über das nachgeschaltete HRB Honseler Bruch.	

Gewässerdaten	
Name	Wefelshohler Siepen
RW (Gauß-Krüger)	3406060
HW (Gauß-Krüger)	5676547

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	21
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 5000
Kategorie	IIb
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00(2923)
Datum der Erlaubnis	12.07.2010
Befristung	31.07.2030
Behörde	Märkischer Kreis

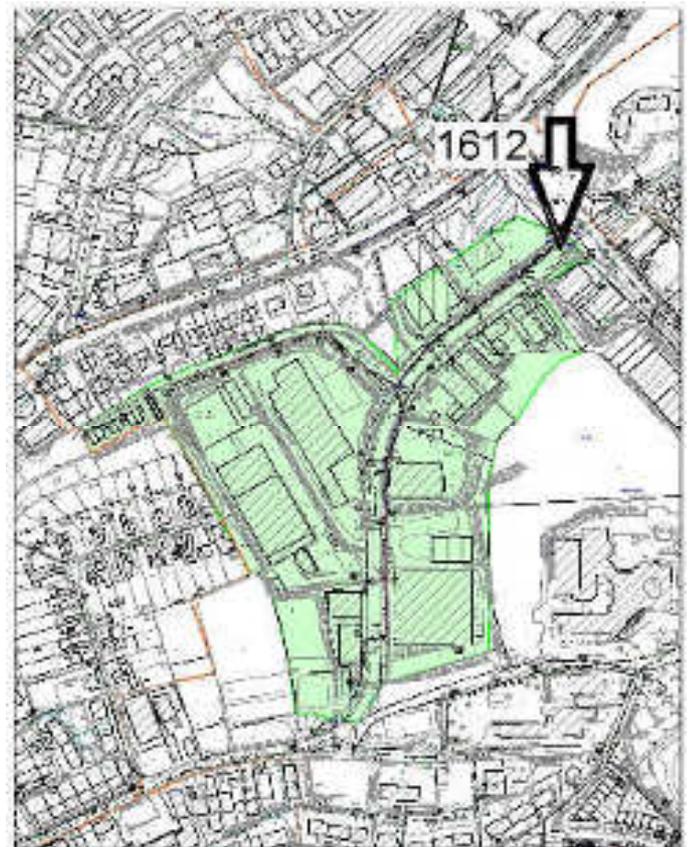

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1613 Wefelshohl/Sportplatz

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Wefelshohl	
Aek	4,3	ha
Au	1,7	ha

<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	294,5	l/s
Situation	Einleitung von links in die beginnende Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge ist in der Dimensionierung des HRB Honseler Bruch berücksichtigt.	




<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Wefelshohler Siepen	
RW (Gauß-Krüger)	3406207	
HW (Gauß-Krüger)	5676134	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	323	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 3000	
Kategorie	IIa	
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	



<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	54.1.14-II.962.16/88)	
Datum der Erlaubnis	04.03.1997	
Befristung	31.03.2016	
Behörde	Bezirksregierung	

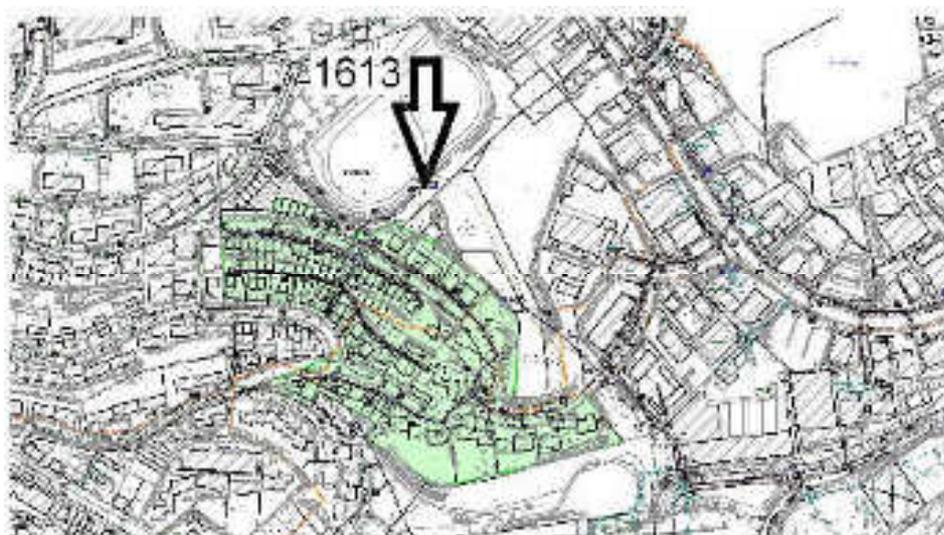

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1614 Kalver Landweg

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft		
Aek	4,3	ha
Au	2,6	ha


<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	303	l/s
Situation	Einleitung von rechts in die Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Einleitungsmenge ist in der Dimensionierung des HRB Honseler Bruch berücksichtigt.	



<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Wefelshohler Siepen	
RW (Gauß-Krüger)	3406010	
HW (Gauß-Krüger)	5676540	

<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	469	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 3000	
Kategorie	IIa	
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja	
Priorität		
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	54.7.-4.1.3/962 032/09.97	
Datum der Erlaubnis	19.06.2000	
Befristung	30.06.2020	
Behörde	Bezirksregierung	

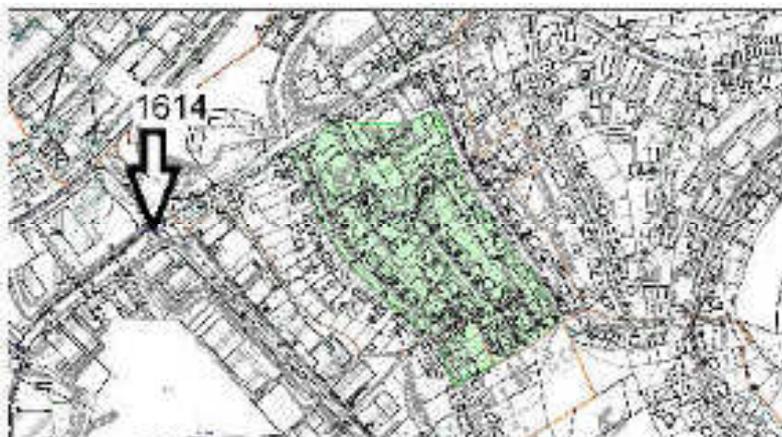

Steckbrief Einleitungsstelle: 1615 Nottebohmstr.

Gebiet		
Ortschaft	Gewerbegebiet Nottebohm	
Aek	26,2	ha
Au	13,5	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	1753	l/s
Situation	Einleitung von rechts in die Bachverrohrung	
Hydraulische Belastung	Einleitungsmenge ist in der Dimensionierung des HRB Honseker Bruch berücksichtigt.	



Gewässerdaten	
Name	Wefelshohler Siepen
RW (Gauß-Krüger)	3406270
HW (Gauß-Krüger)	5676280

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	Kleingewerbe
Einwohner (Stand 31.12.2013)	155
Straßenart	Hauptstraße
Kfz pro d	< 5000
Kategorie	IIb
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	54.7.-4.1.3/962 032/08.97
Datum der Erlaubnis	19.06.2000
Befristung	30.06.2020
Behörde	Bezirksregierung



## Steckbrief Einleitungsstelle: 1616 Sportklinik Hellersen

Gebiet		
Ortschaft	Klinik Hellersen	
Aek	15,9	ha
Au	9,6	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	736	l/s
Situation	Einleitung von rechts	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge ist in der Dimensionierung des HRB Honselers Bruch berücksichtigt.	



Gewässerdaten	
Name	Wefelshohler Siepen
RW (Gauß-Krüger)	3406240
HW (Gauß-Krüger)	5675980

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	Krankenhaus,
Einwohner (Stand 31.12.2013)	17
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 5000
Kategorie	IIb
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	54.7-4.1.3/962 032/07.97
Datum der Erlaubnis	19.06.2000
Befristung	30.06.2020
Behörde	Bezirksregierung



## Steckbrief Einleitungsstelle: 1617 Wibschla


Gebiet		
Ortschaft	Wibschla	
Aek	9,4	ha
Au	7,8	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	863	l/s
Situation	Einleitung von rechts	
Hydraulische Belastung	Die Drosselung erfolgt über das nachgeschaltete HRB Schlittenbach.	

Gewässerdaten	
Name	Schlittenbach
RW (Gauß-Krüger)	3407273
HW (Gauß-Krüger)	5679246

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nein -Wohngebietscharakternachweis liegt vor - Begehung alle 2 Jahre
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	54.7-4.1.3/962 032/05.03
Datum der Erlaubnis	04.06.2003
Befristung	30.06.2023
Behörde	Bezirksregierung

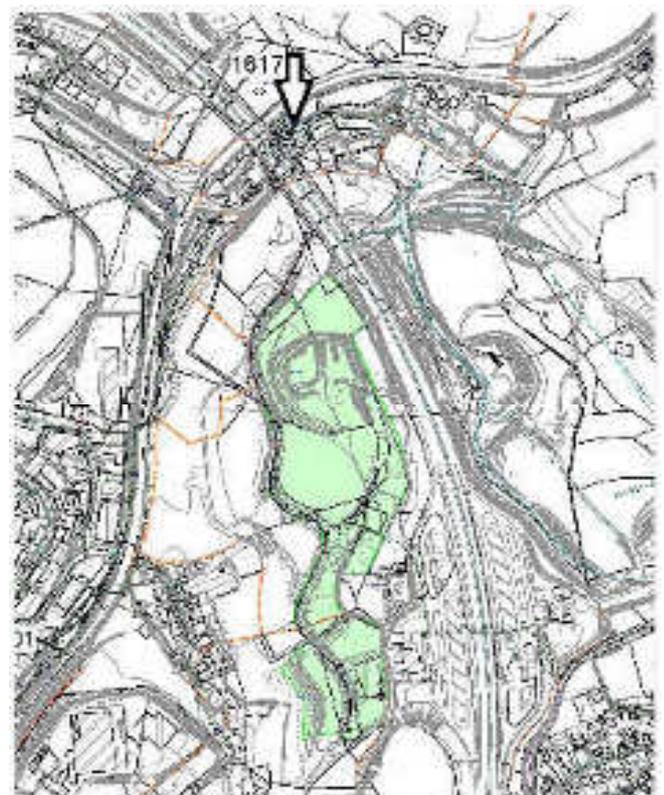

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1701 Vusmecke

Gebiet		
Ortschaft	Am Eisenberg	
Aek	1,1	ha
Au	0,4	ha


Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	48,6	l/s
Situation	Einleitung von rechts	
Hydraulische Belastung	HRB Brüninghausen	



Gewässerdaten	
Name	Vusmecke
RW (Gauß-Krüger)	3408692
HW (Gauß-Krüger)	5677077

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	36
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 1000
Kategorie	II
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung -Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2674)
Datum der Erlaubnis	09.06.2008
Befristung	30.06.2028
Behörde	Märkischer Kreis

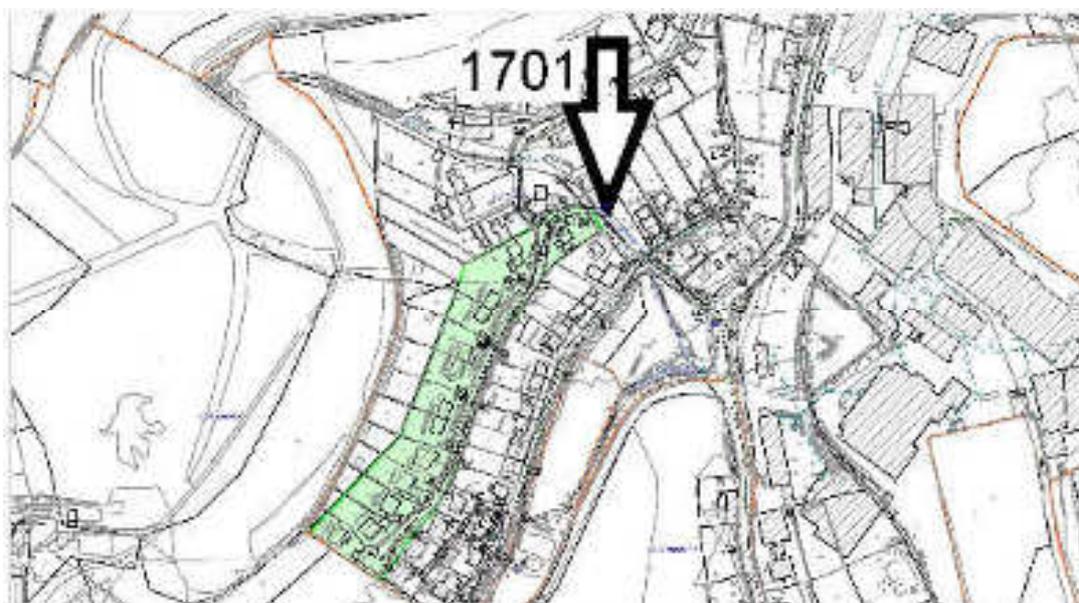

Steckbrief Einleitungsstelle: 1702 Hülgelstr.

<b>Gebiet</b>		
Ortschaft	Brüninghausen - Hülgelstr.	
Aek	0,4	ha
Au	0,2	ha

<b>Einleitungsstelle</b>		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	21,9	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Drosselung über das nachgeschaltete HRB Brüninghausen.	




<b>Gewässerdaten</b>		
Name	Eichholzsiepen	
RW(Gauß-Krüger)	3408631	
HW (Gauß-Krüger)	5676864	



<b>Trennerlass</b>		
Gewerbe	Nein	
Art	-	
Einwohner (Stand 31.12.2013)	19	
Straßenart	Nebenstraße	
Kfz pro d	< 1000	
Kategorie	II	
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung -Nein	
Priorität		
Maßnahmen	Keine	

<b>Erlaubnisdaten</b>		
Aktenzeichen	44.1-37-07-00(2673)	
Datum der Erlaubnis	09.06.2008	
Befristung	30.06.2028	
Behörde	Märkischer Kreis	

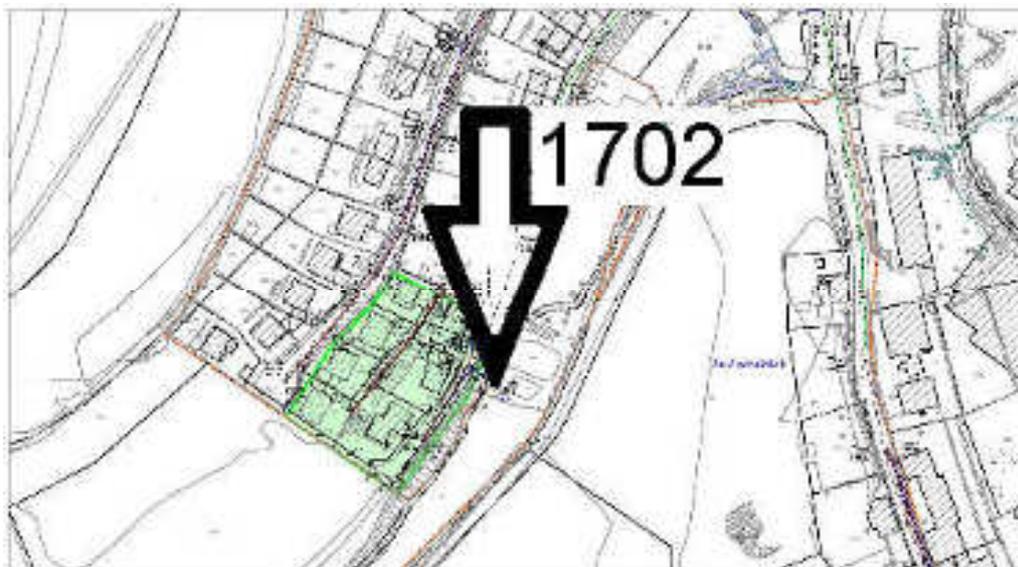

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1703 Leifringhausen


Gebiet		
Ortschaft	Leifringhausen - Straße	
Aek	0,89	ha
Au	0,8	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	96	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	

Gewässerdaten	
Name	Leifringhauser Siepen
RW (Gauß-Krüger)	3407310
HW (Gauß-Krüger)	5676951

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	IIa
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2521)
Datum der Erlaubnis	14.06.2007
Befristung	30.06.2027
Behörde	Märkischer Kreis

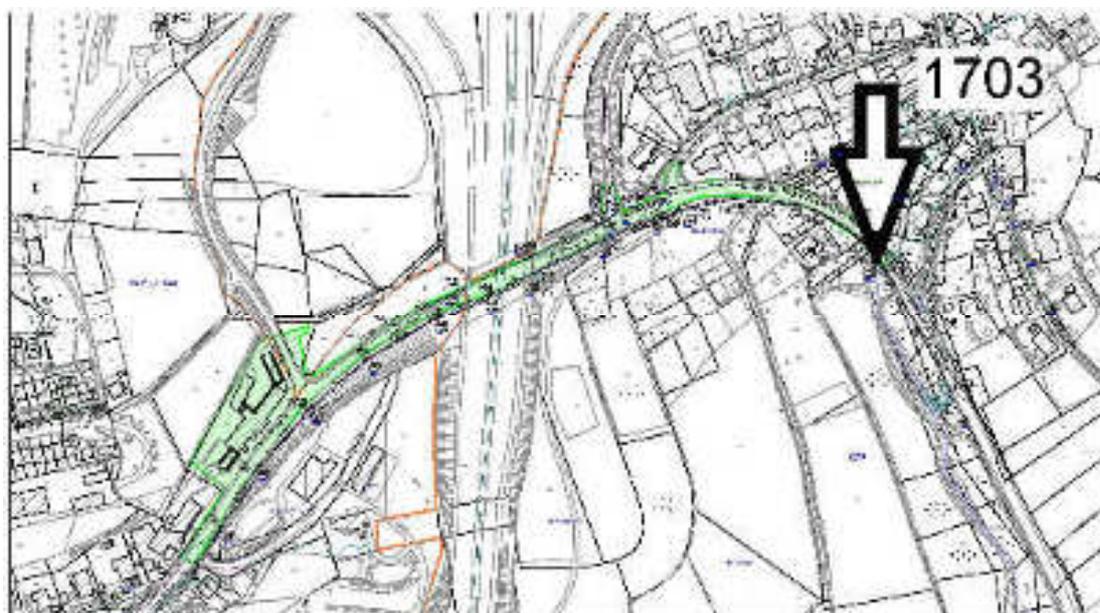

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1704 Kalver Str. / Kattenbusch


Gebiet		
Ortschaft	Kalve	
Aek	7,2	ha
Au	3,2	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	455	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Einem potentiellen RRB stehen Flächenerwerb, Topografie und eine notwendige Gewässer- verlegung entgegen.	

Gewässerdaten	
Name	Eichholzsiepen
RW (Gauß-Krüger)	3406908
HW (Gauß-Krüger)	5676533

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	307
Straßenart	Nebenstraße
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	54.02.02.03-962 032-17.07
Datum der Erlaubnis	29.03.2007
Befristung	31.03.2027
Behörde	Bezirksregierung

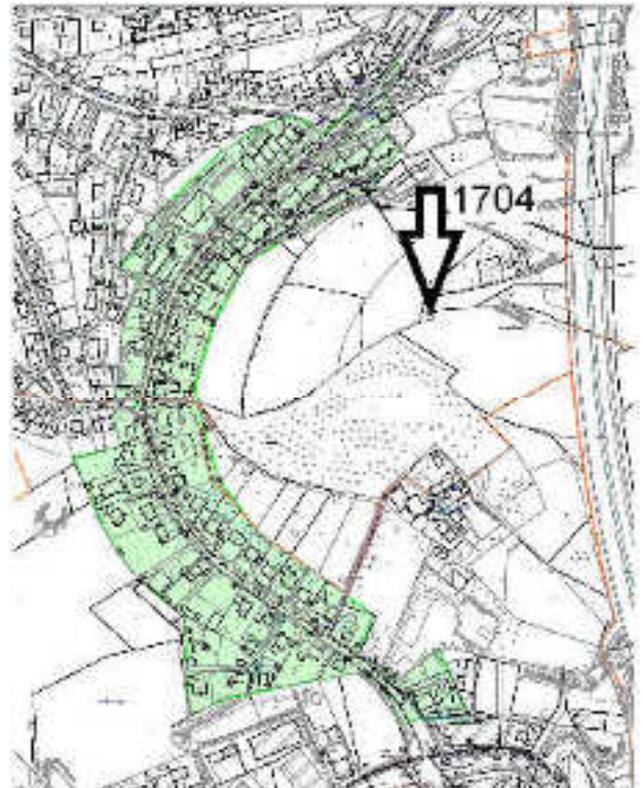

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1705 Oberbrüninghausen


Gebiet		
Ortschaft	Oberbrüninghausen	
Aek	7,3	ha
Au	2,4	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	309	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeführt werden.	

Gewässerdaten	
Name	Verse
RW (Gauß-Krüger)	3408930
HW (Gauß-Krüger)	5676400

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	Transport
Einwohner (Stand 31.12.2013)	217
Straßenart	Hauptstr.
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach Einzelfallprüfung - Nein
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2735)
Datum der Erlaubnis	15.10.2008
Befristung	31.10.2028
Behörde	Märkischer Kreis

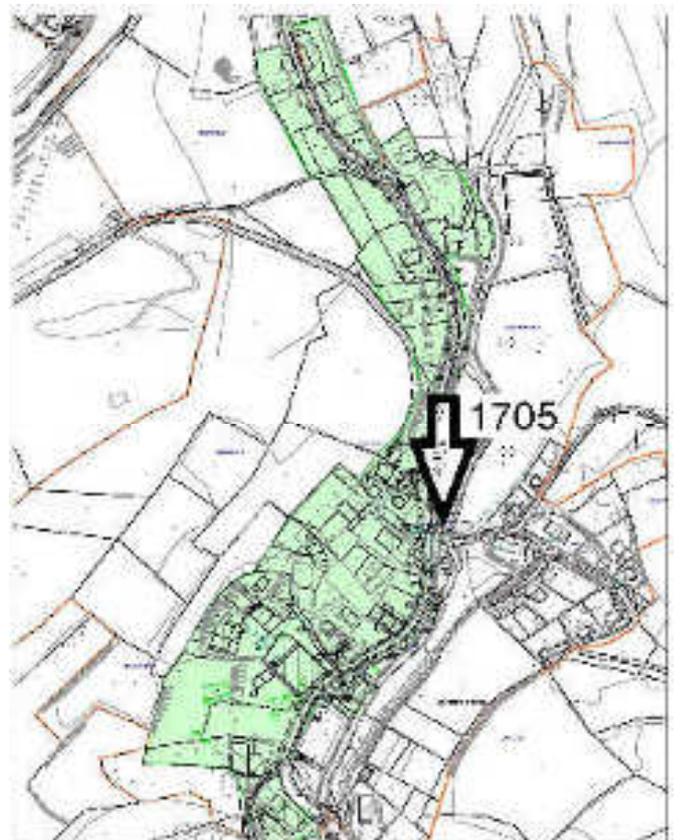

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1706 Trempershof


Gebiet		
Ortschaft	Ginsterweg u. Teile der B229	
Aek	3,9	ha
Au	1,9	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	256	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeleitet werden.	

Gewässerdaten	
Name	Verse
RW (Gauß-Krüger)	3410282
HW (Gauß-Krüger)	5679174

Trennerlass	
Gewerbe	Nein
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	79
Straßenart	Teilw. Hauptstr.
Kfz pro d	< 7000
Kategorie	III
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	44.1-37-07-00 (2742)
Datum der Erlaubnis	22.10.2008
Befristung	31.10.2028
Behörde	Märkischer Kreis

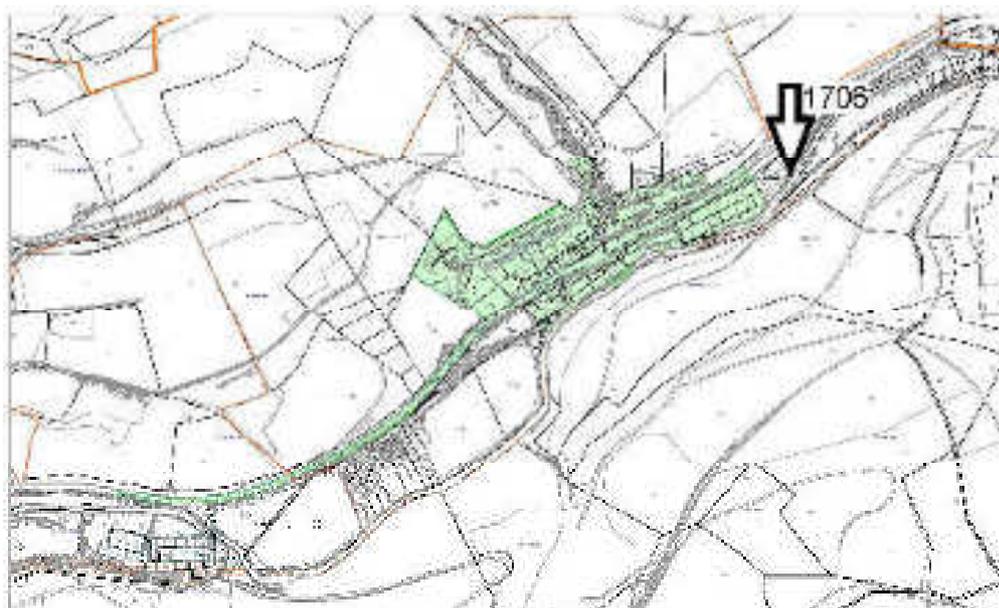

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1707 Dreve


Gebiet		
Ortschaft	Dreve	
Aek	13,1	ha
Au	11,74	ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax	1474	l/s
Situation	Einleitung von links	
Hydraulische Belastung	Die Einleitungsmenge kann schadlos abgeleitet werden.	

Gewässerdaten	
Name	Schlittenbach
RW (Gauß-Krüger)	3407414
HW (Gauß-Krüger)	5678302

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	9
Straßenart	Nebenstr.
Kfz pro d	< 3000
Kategorie	Ila
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine (Nachweis Wohngebietscharakter)

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	54.1.14-II.962.11/88
Datum der Erlaubnis	20.01.1998
Befristung	31.12.2017
Behörde	Bezirksregierung

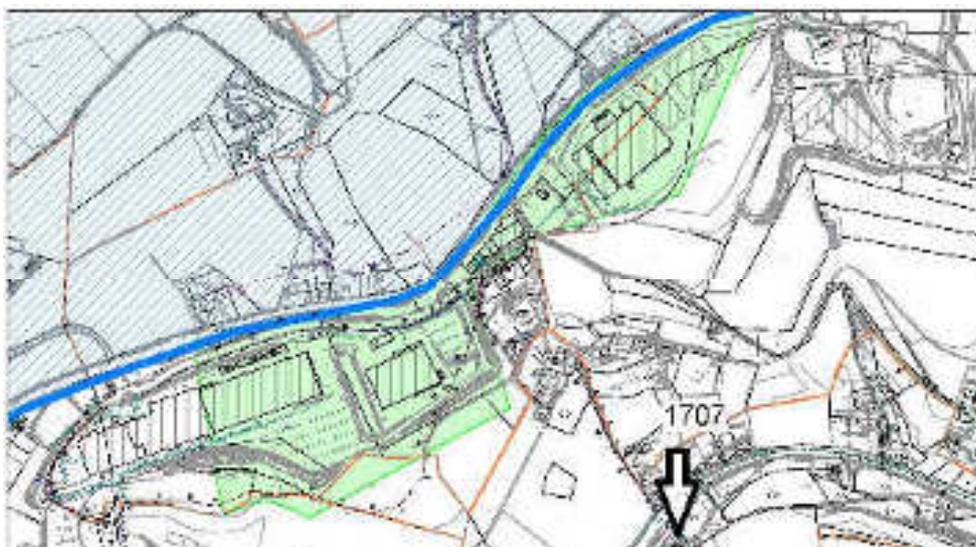

## Steckbrief Einleitungsstelle: 1708 Gewerbegebiet Timberg

Gebiet		
Ortschaft	Gewerbegebiet Timberg	
Aek	2,7	ha
Au		ha

Einleitungsstelle		
Erosionen	nein	
Einleitung im Quellbereich	nein	
Qmax		l/s
Situation	Über die belebte Bodenzone der Mulde (mit Schlammfang) ins Grundwasser	
Hydraulische Belastung	Muldenversickerung	

Gewässerdaten	
Name	Grundwasser
RW (Gauß-Krüger)	3408258
HW (Gauß-Krüger)	5678835

Trennerlass	
Gewerbe	Ja
Art	-
Einwohner (Stand 31.12.2013)	0
Straßenart	Landstr.
Kfz pro d	14000
Kategorie	III
Behandlungspflichtig	Nach LANUV A24 - ja
Priorität	
Maßnahmen	Keine

Erlaubnisdaten	
Aktenzeichen	
Datum der Erlaubnis	erlaubnisfrei
Befristung	
Behörde	

